



Adjust of the
circuit breaker
Einstellung des
Schalters





Adjust the circuit
breaker according
to the power of the pump
Den Schalter gemäß
der Kraft der
Pumpe eichen

Adjust of the hour
Stunde Einstellung


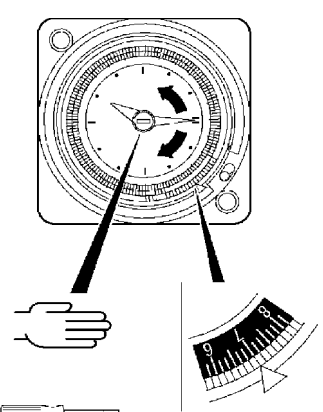


Adjust of the working time
Zeit des Funktionierens Einstellung

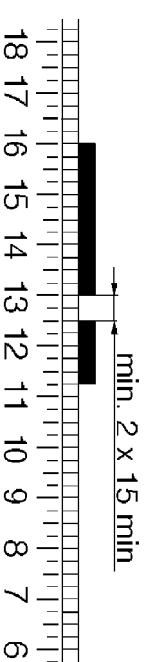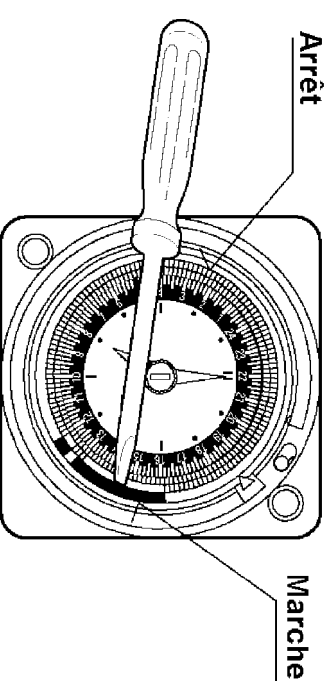


Heat pump controlled by filtration


Durch das Filtern kontrollierte Wärmepumpe

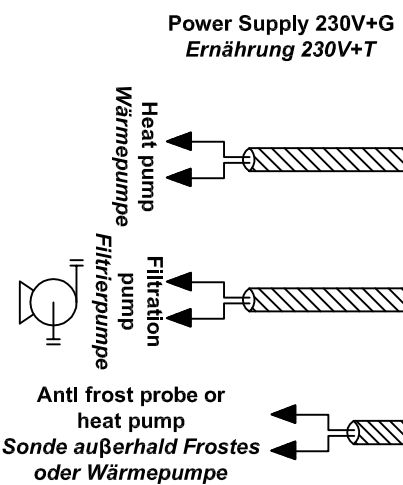

All the cables must be
U1000R2V type
Alle Kabel müssen vom
Typ U1000R2V




Adjust of the
circuit breaker
Einstellung des
Schalters





Adjust the circuit
breaker according
to the power of the pump
Den Schalter gemäß
der Kraft der
Pumpe eichen

Adjust of the hour
Stunde Einstellung

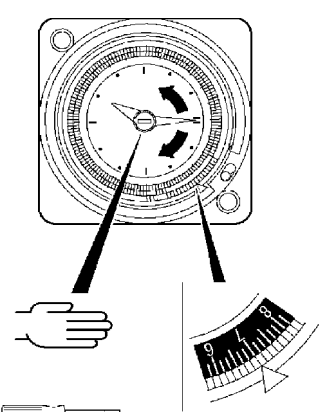

Adjust of the working time
Zeit des Funktionierens Einstellung

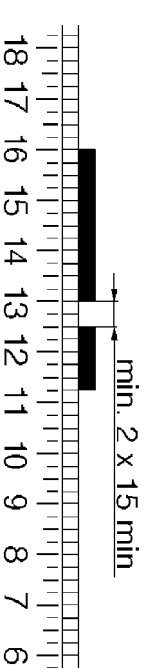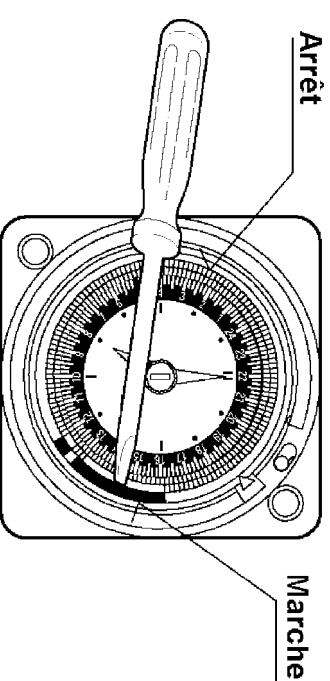


Heat pump NOT controlled by filtration

Durch das Filtrieren NICHT kontrollierte Wärmepumpe

Lighting
1 Light 300W
Beleuchtung
1 Projektor 300W
1 Light 300W
Beleuchtung
1 Projektor 300W

Power Supply 230V+G
Ernährung 230V+T
Heat pump
Wärmepumpe
Filtration
Filterpumpe
Anti frost probe or
heat pump
Sonde außerhalb Frostes
oder Wärmepumpe

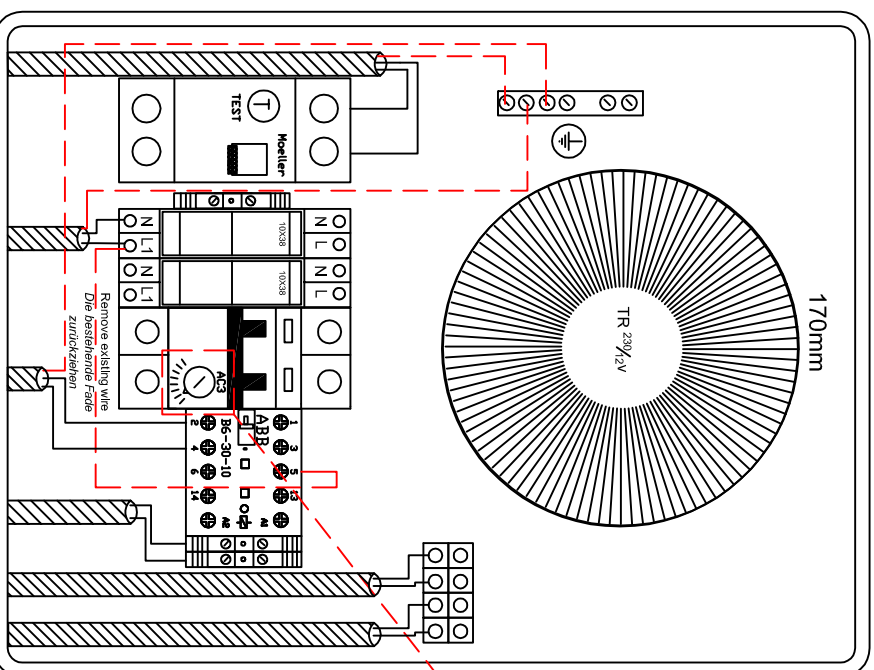

All the cables must be
U1000R2V type
Alle Kabel müssen vom
Typ U1000R2V

